

御承認


日付

会社名

印

ご担当

D


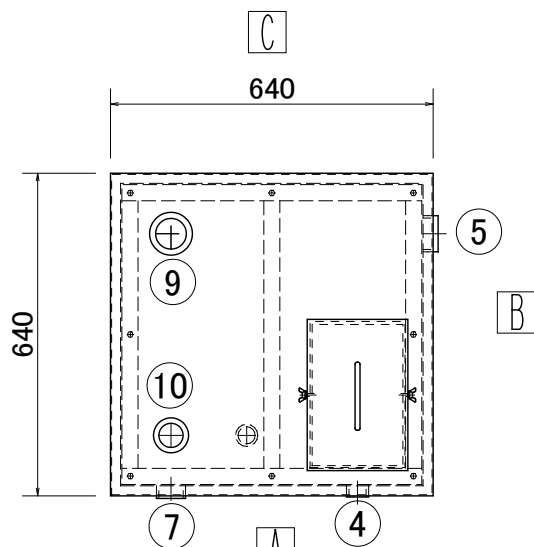


品番	部 品 名 称	個数	材質	備考
1	本体	1	SUS304	t=2.5mm
2	脚部	4	SUS304	L=50
3	点検口蓋	1	SUS304	t=2.0mm
4	給水入口	1	SUS304	25A
5	給水出口ソケット	1	SUS304	50A
6	排水口ソケット	1	SUS304	25A
7	オーバーフローソケット	1	SUS304	40A
8	ボールタップ 複式BT	1	BC	25A
9	電極座ソケット	1	BC	50A
10	通気口ソケット	1	BC	40A



タンク取出金物
タンク取出金物

有効水量計算書

複式BT 595mm×595mm×575mmH=0.203m³

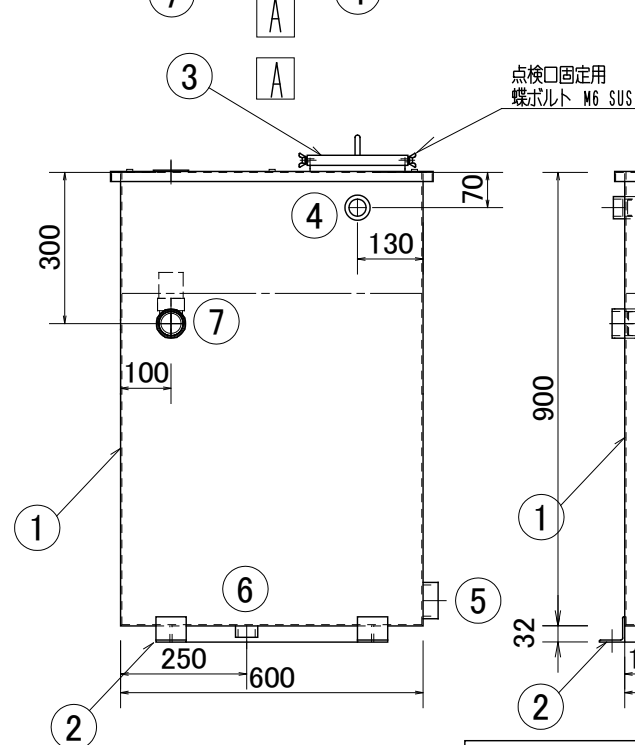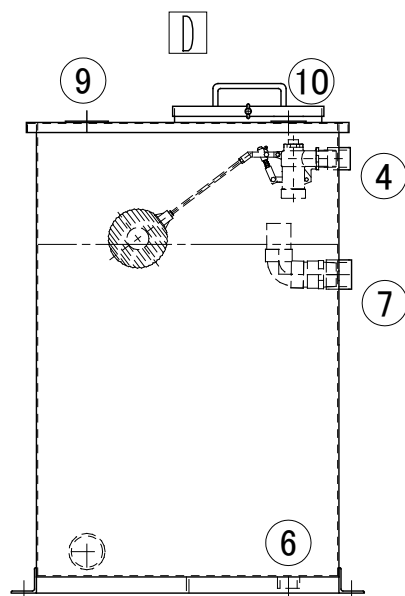

点検口固定用
蝶ボルト M6 SUS

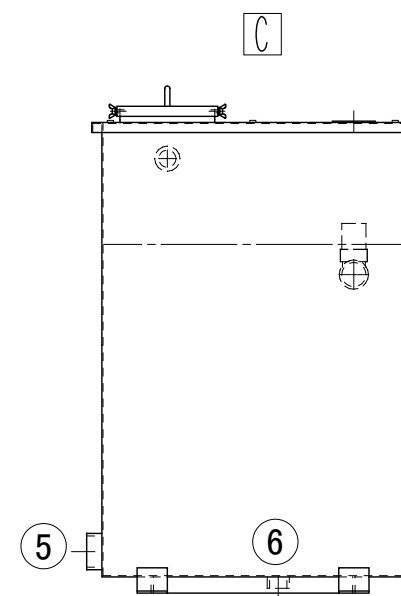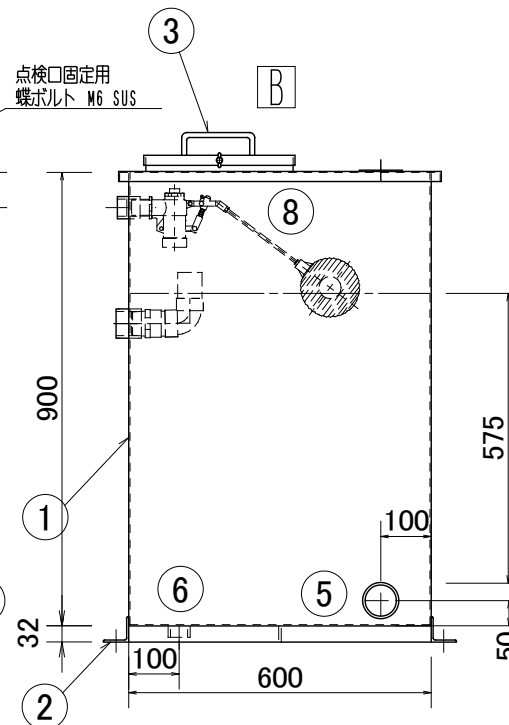

*公共建築工事仕様には対応しておりません。

概算空重量 67kg
作図日 2019.04.23

客先
現場名

型
式

H-3-200-SUS

名
称

ステンレス製
消火用補給水槽 200L型

FIRE PROTECTION SYSTEM
HOSHINOSETUBI CO.,LTD

尺
度

1/15

設
計

星野

検
図

図